



SCHEMAT MONTAŻOWY PODEJŚCIA POD WODOMIERZ

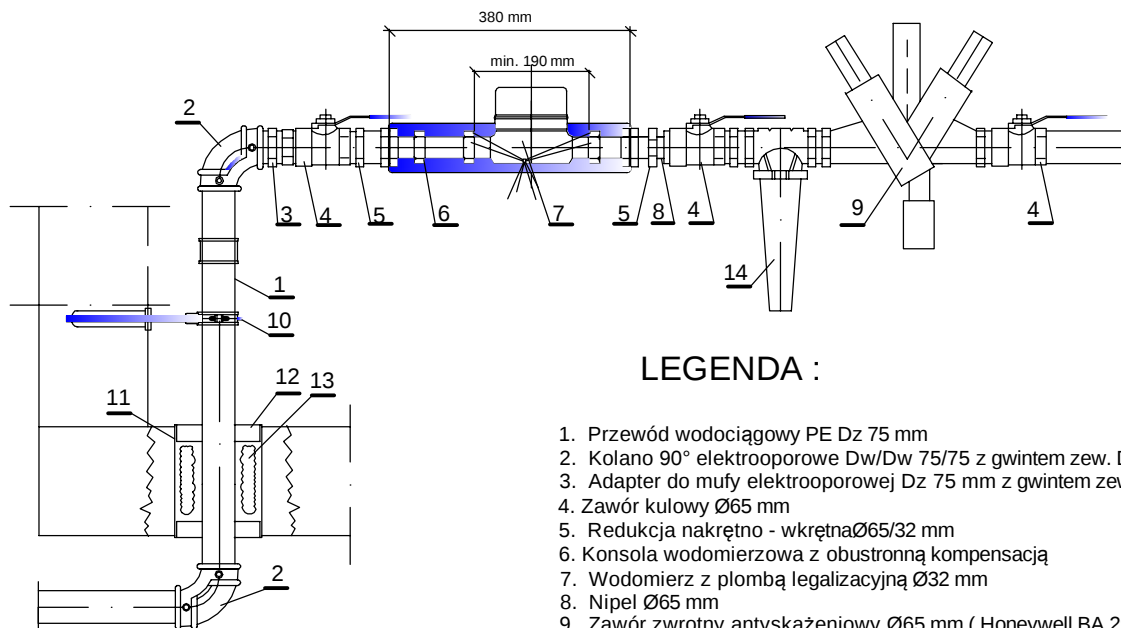

LEGENDA :

1. Przewód wodociągowy PE Dz 75 mm
2. Kolano 90° elektrooporowe Dw/Dw 75/75 z gwintem zew. Dn 65 mm
3. Adapter do mufy elektrooporowej Dz 75 mm z gwintem zew. Dn 65 mm
4. Zawór kulowy Ø65 mm
5. Redukcja nakrętno - wkrętna Ø65/32 mm
6. Konsola wodomierzowa z obustronną kompensacją
7. Wodomierz z plombą legalizacyjną Ø32 mm
8. Nipel Ø65 mm
9. Zawór zwrotny antyskażeniowy Ø65 mm (Honeywell BA 295)
10. Obejma do rur Dn 75 mm
11. Rura ochronna stalowa Dn 90 mm
12. Pianka poliuretanowa
13. Sznur biały
14. Filtr Ø65 mm

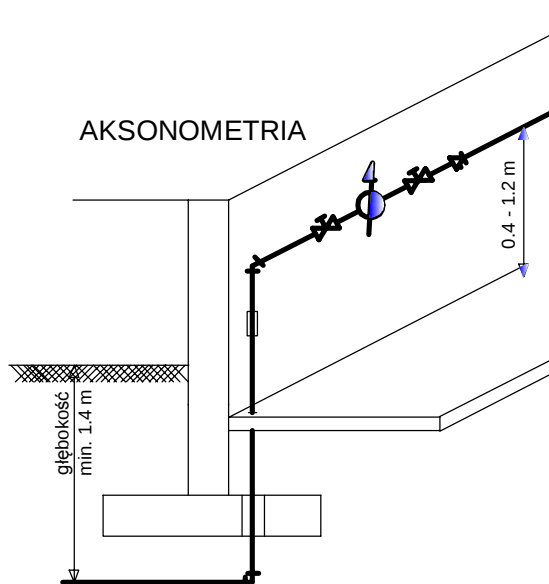

UWAGA :

Pomieszczenie w którym
zabudowany zostanie
wodomierz winno posiadać
kratkę ściekową.

SKALA

1:--

OBIEKT	Budynek istniejący 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Brodzińskiego 22	działki Nr 532/1, 533/25, 536/29, 536/39 Jedn. ew. Bielsko-Biała, Obręb Aleksandrowice	STADIUM projekt budowlany
INWESTOR	GMINA BIELSKO-BIAŁA, URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej 43-300 BIELSKO-BIAŁA Plac Ratuszowy 1	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE	DATA 10.2010
TEMAT	Rozbudowa i termomodern. budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby Żłobka Miejskiego w B-B. PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH	NR PROJEKTU 6/2010	NR RYSUNKU
TREŚĆ	SZCZEGÓŁ ZABUDOWY WODOMIERZA	05	
		INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWANIE NADZOR WYKONAWSTWO	INSTALGLAZ Zofia Mousson - Głazewska ul. Czecha 3/11 43-300 Bielsko-Biała +48 33 821 49 39 z.glazewska@op.pl +48 603 972 752
PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Demczyszyn	Upr. proj. Nr 10/80/BB Izba Branżowa SKI IIS/RQ03/02	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zofia Mousson-Głazewska	Upr. proj. Nr 3/69 Izba Branżowa SKI IIS/RQ04/03